


## Centrale Paugan (226 MW) Réfection majeure des prises d'eau

**Client :** Hydro-Québec  
**Lieu :** Low, Outaouais  
**Année :** 2009-2011  
**Services :** Ingénierie détaillée pour le remplacement des vannes batardeaux, des vannes de prise d'eau et des pièces encastrées




Vue aval - Centrale

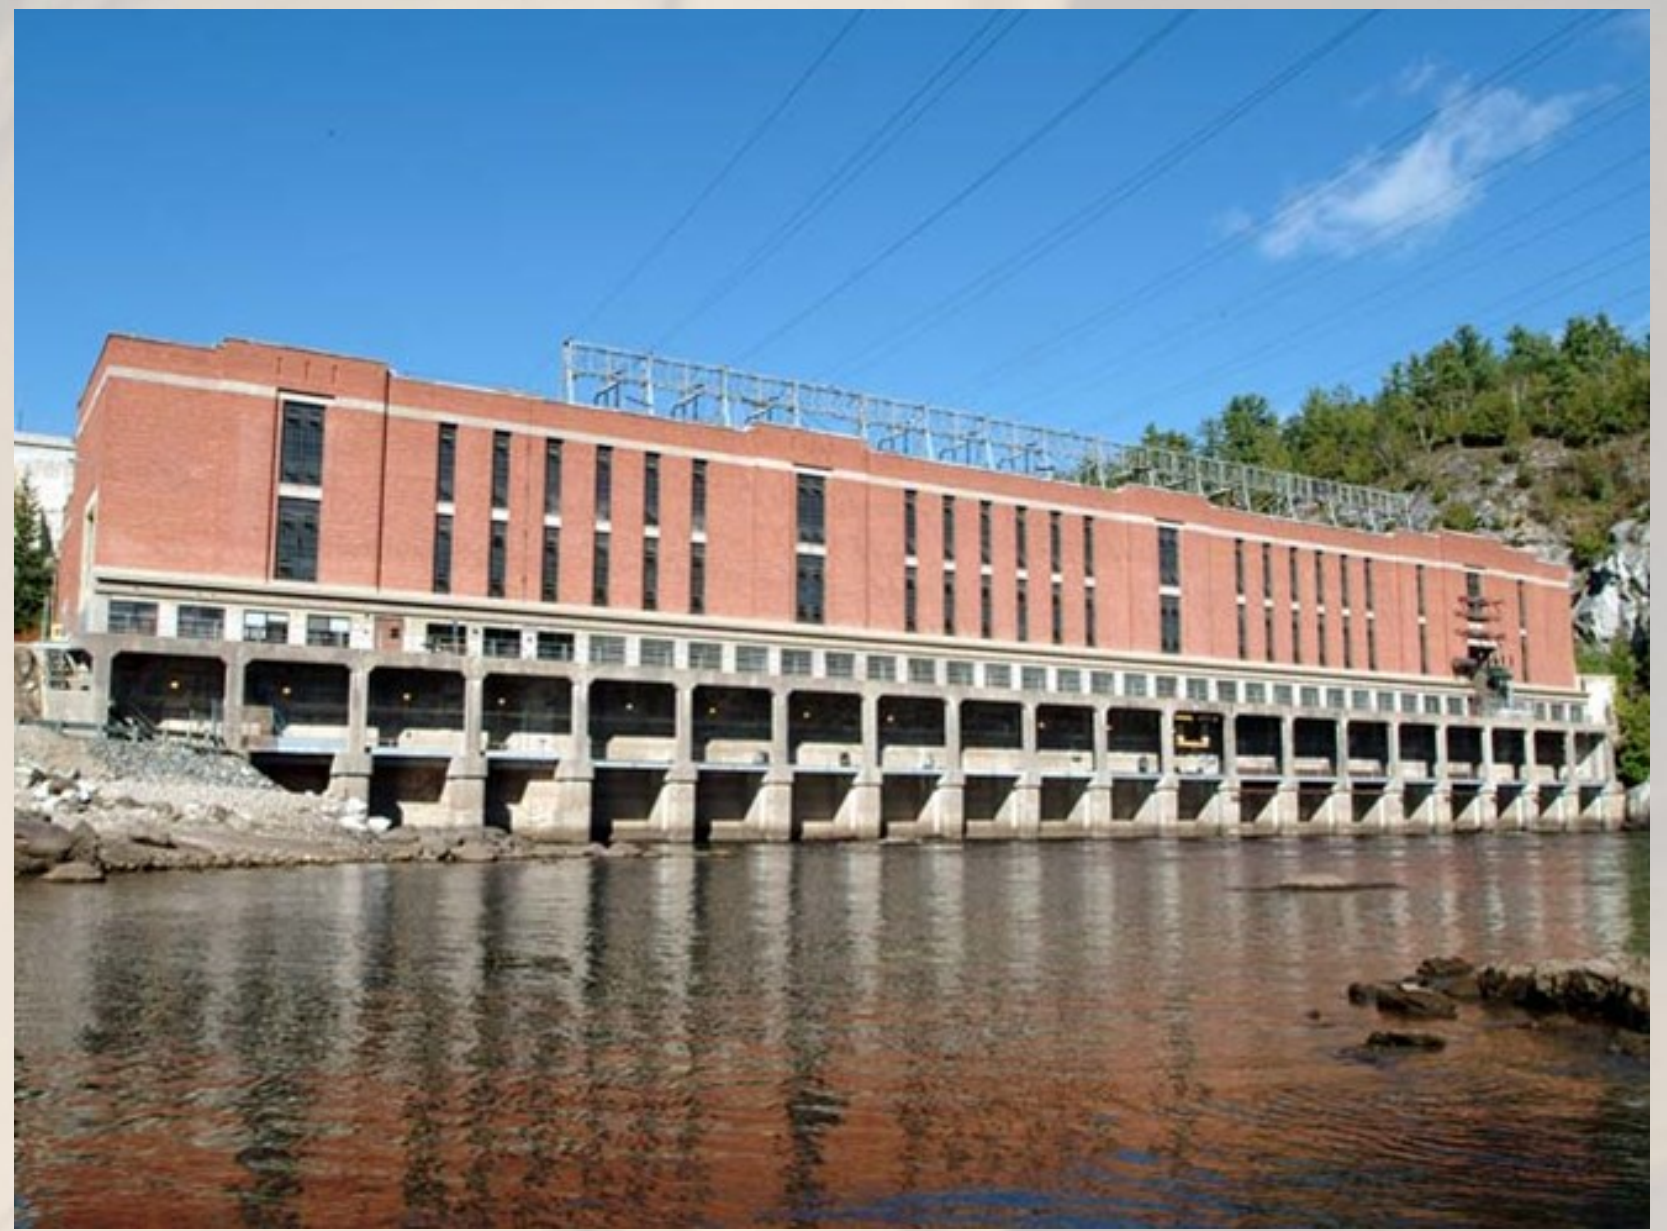

Nouvelle vanne batardeau  
section supérieure (1 de 4)



Nouvelles pièces encastrées

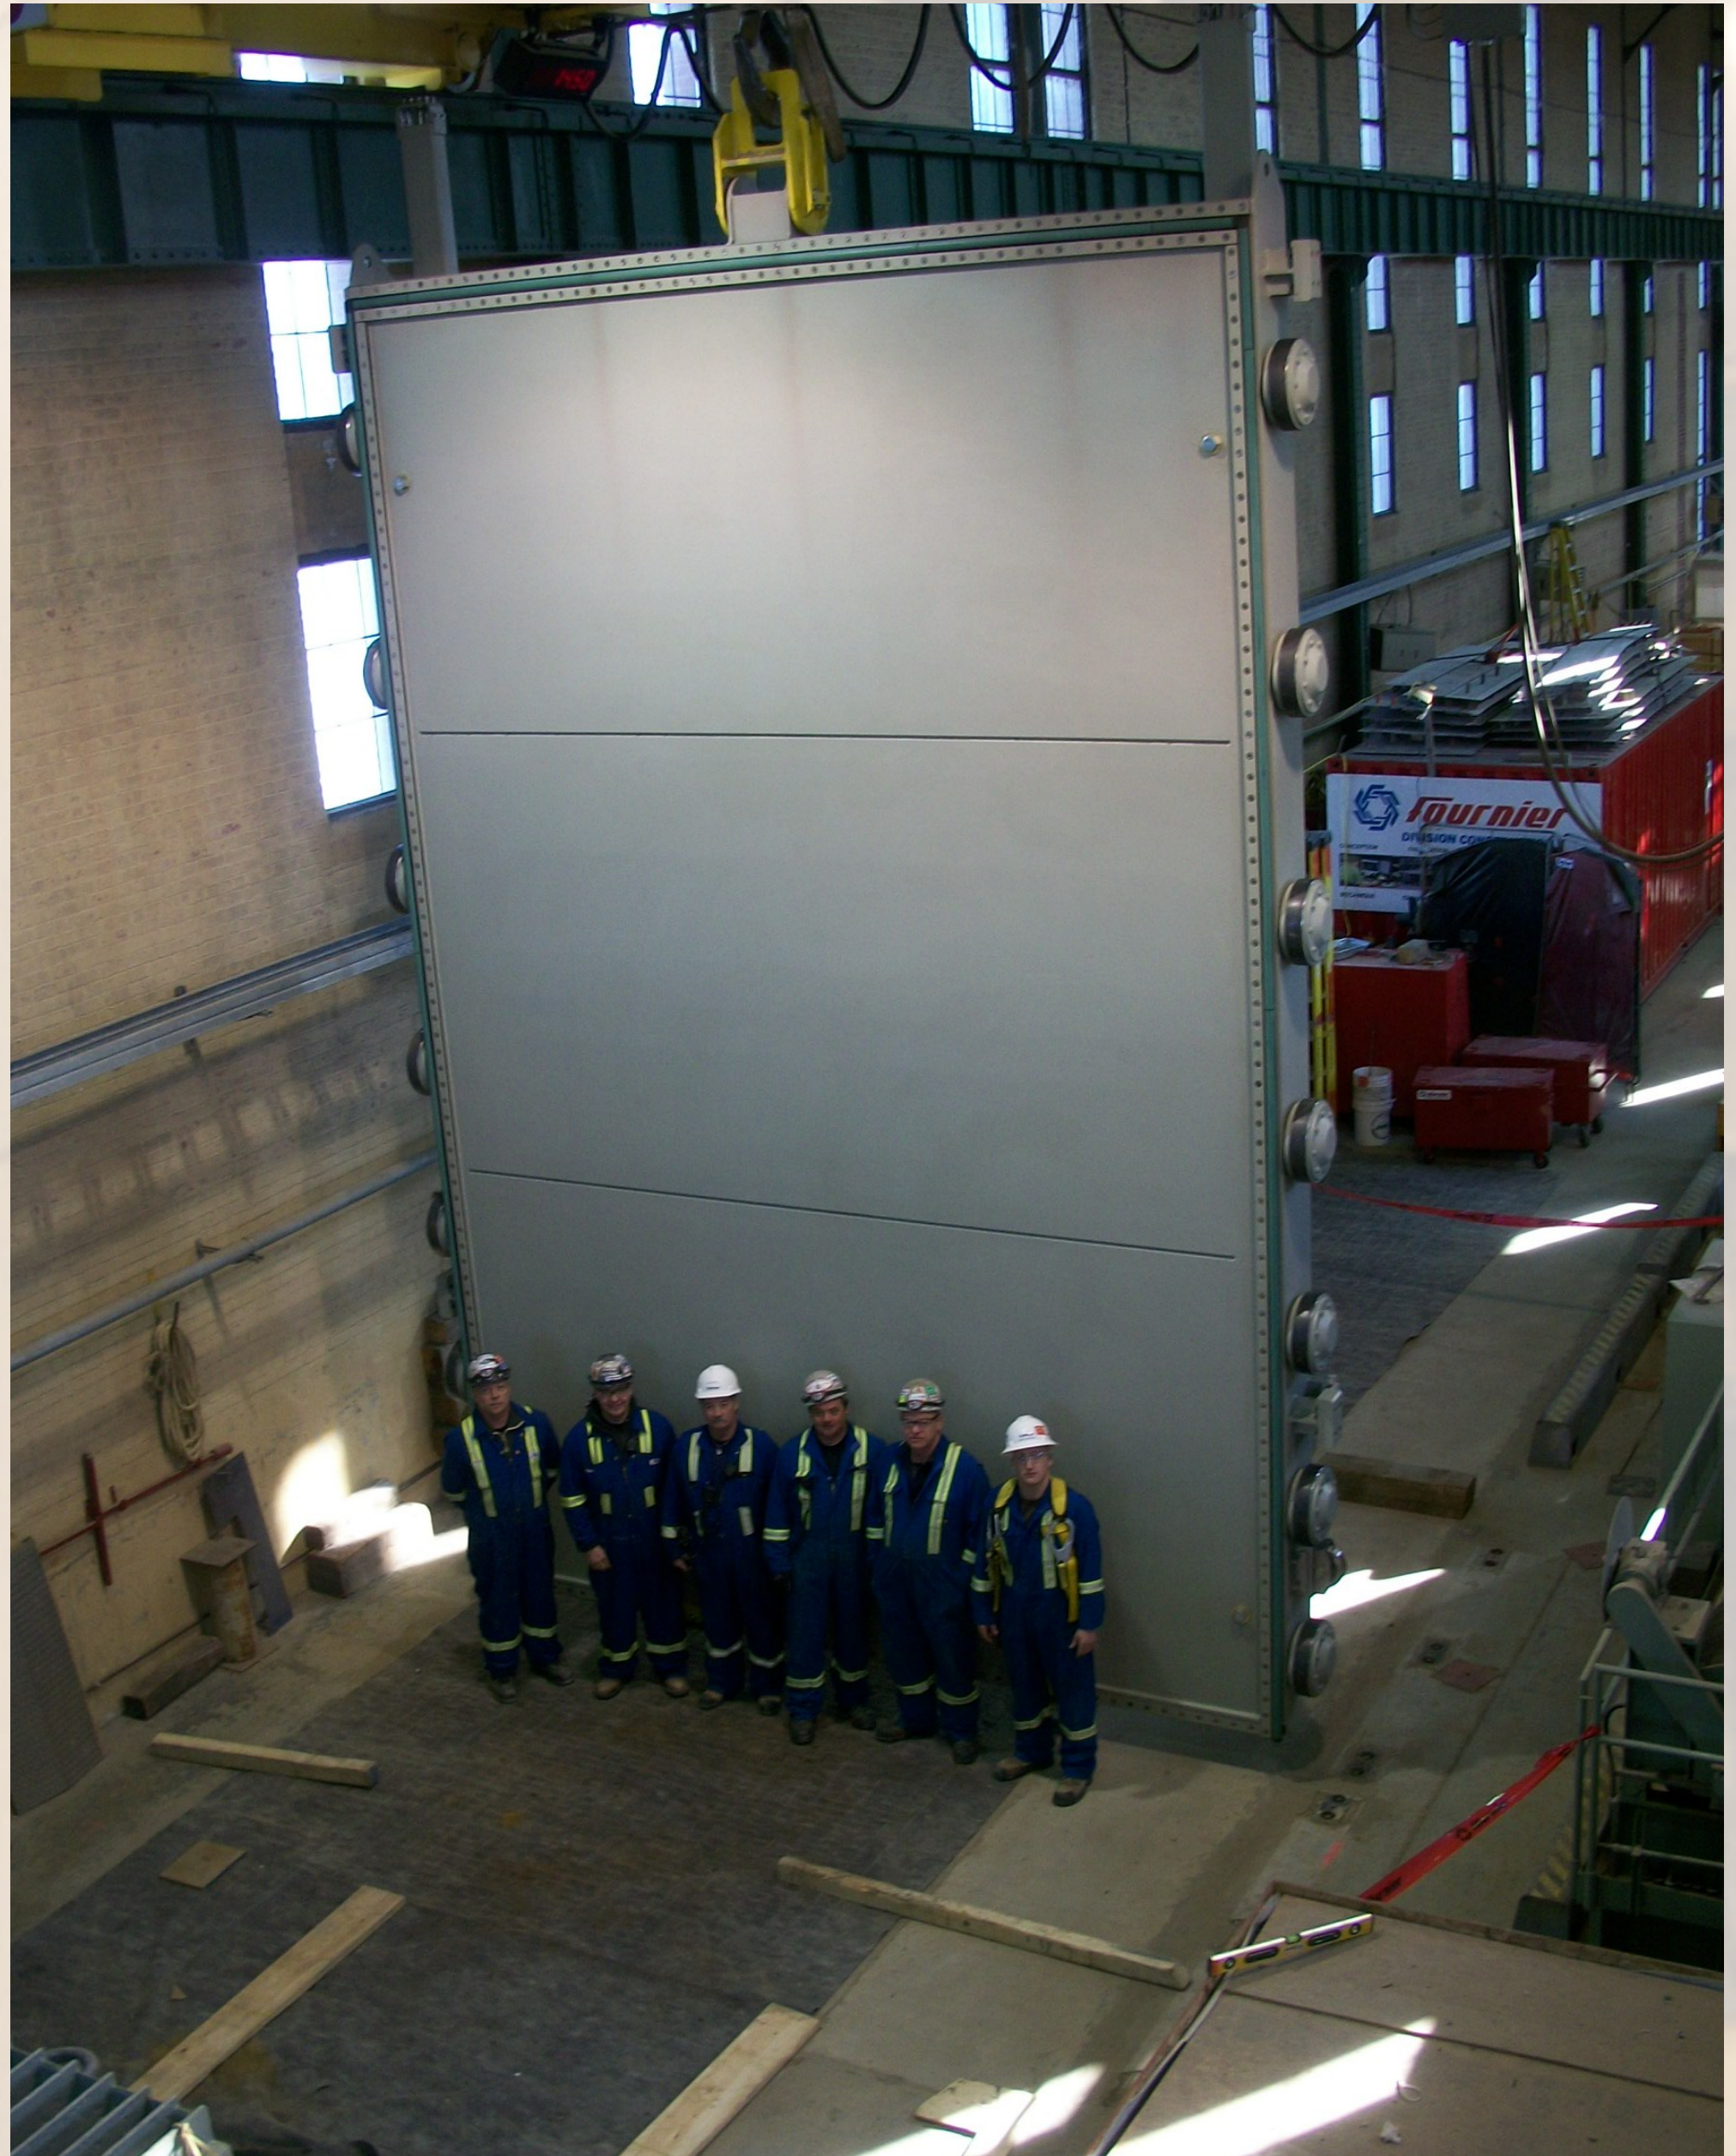

Nouvelle vanne de prise d'eau